


SUDERINTA:
UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS PAULIUS ČYVAS
2026 m. 09 mėn. 24 d.

TVIRTINU:
TECHNIKOS DIREKTORIUS
GENIUS JURGELĖNAS
2026 m. 09 mėn. 23 d.

2026/2027 METŲ ŠILDYMO SEZONO METU SLĖGIUS KATILINĖJE PALAIKYTI PAGAL GRAFIKĄ

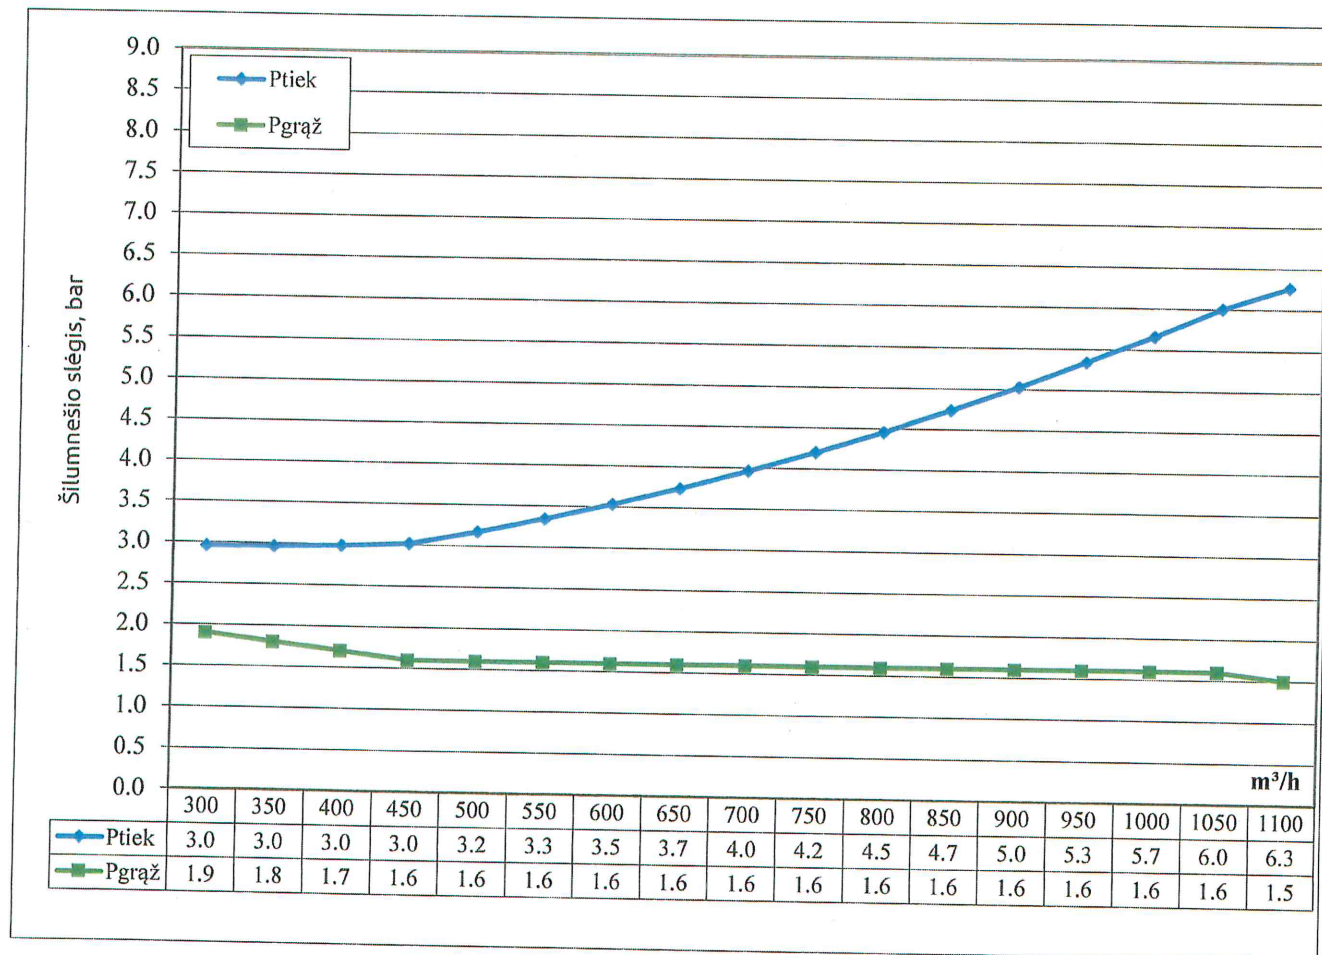

GRAFIKE NURODYTUS SLĖGIO PARAMETRUS, PALAIKYTI PAGAL PULTE ESANČIŲ SAVIRAŠIŲ SLĖGIO PRIETAISŲ PARODYMUS.
(Paduodamo vandens slėgis, I-os magistralės grįžtamo vandens slėgis, II-os magistralės grįžtamo vandens slėgis).

PADUODAMO Į TINKLUS TERMOFIKACINIO VANDENS TEMPERATŪRA UŽDUODAMA 8 IR 20 VAL. PAGAL METEOROLOGINĖS
STOTIES DUOMENIS, IŠVEDANT VIDURKĮ, O KOREGUOJAMA 2 IR 14 VAL. ATSIŽVELGIANT Į FAKTINĘ LAUKO TEMPERATŪRĄ.

PASTABA : ESANT STAIGIEMS LAUKO ORO ATŠALIMAMS ARBA ATŠILIMAMS DAUGIAU KAIP 3 °C NUO UŽDUOTOS
TEMPERATŪROS, JĄ KOREGUOTI PAPILDOMAI.

SUDERINTA:
KT VIRŠININKAS R. DRAZDAUSKAS
2026 m. 09 mėn. 23 d.

SUDERINTA:
TECHNINIO SKYRIAUS VIRŠININKAS A. BRUŽAS
2026 m. 09 mėn. 23 d.

SUDARĖ:
LEI DR. MINDAUGAS VALINČIUS
2026 m. 09 mėn. 11 d.